

Herstellererklärung

Konformitätsnachweis entsprechend FNN Dokument "Anschluss und Betrieb von Speichern am Niederspannungsnetz"

Hiermit bestätigt die EcoFlow Inc., dass die unten aufgeführten EcoFlow PowerOcean Hybrid wechselrichter die nachfolgenden Anforderungen aus dem FNN Dokument "Anschluss und Betrieb von Speichern am Niederspannungsnetz" erfüllen:

- Anforderung 4.10 aus FNN-Dokument

Speicher ohne Lieferung in das öffentliche Netz

Falls eine Speicherladung aus dem öffentlichen Netz erfolgen soll, muss technisch sichergestellt werden, dass der aus dem Netz geladene Strom nicht mehr ins öffentliche Netz eingespeist wird.
- Anforderung 4.11 aus FNN-Dokument

Zur Verhinderung der Einspeisung wird der Energiefluss am Netzanschlusspunkt einen Zähler (Sensor des Speichersystems] gemessen. Diese Daten werden an den Wechselrichter übermittelt. EcoFlow Inc. bestätigt, dass ein Funktionslest (Typprüfung) des Sensors des Speichersystems stattgefunden hat. Es wird weiterhin die ordnungsgemäße Funktion des Sensors des Speichersystems bestätigt

EcoFlow Inc. bestätigt, dass ein Funktionstest (Typprüfung) des Sensors des Speichersystems stattgefunden hat. Es wird weiterhin die ordnungsgemäße Funktion des Sensors des Systems bestätigt.
- Anforderung 4.12 aus FNN-Dokument

Nach erfolgter Parametrierung des Wechselrichters verhindert dieser die Einspeisung von Wirkleistung aus der Batterie in das öffentliche Netz. Daher erfüllt das Batteriespeichersystem die Anforderungen des FNN-Hinweises für den Energieflussrichtungssensor (Kapitel 4.10) und Nulleinspeisung (Kapitel 4.12).

Wechselrichter	Sensor
EF HD-P3-29K9-S1, EF HD-P3-25K0-S1, EF HD-P3-20K0-S1, EF HD-P3-15K0-S1,	EFA-ADL400-CT, EFA-DTSU666, EFA-ADL400N-CT, EFA-ADL400N-CT-D16,

Hersteller	EcoFlow Inc.
Anschrift	RM 401, Plant #1, Runheng Industrial Zone, Fuyuan Road, Zhancheng Community, Fuhai Street, Bao'an District, Shenzhen City, Guangdong Province, P.R. China

Hiermit erklärt der Hersteller, dass die nachfolgend aufgeführten Produkte inklusive des erforderlichen Zubehörs die Anforderungen gem. der VDE-AR-E 2510-2 Stationäre elektrische Energiespeichersysteme zum Anschluss an das Niederspannungsnetz erfüllen. Aufgrund der Systemarchitektur können nur Batteriespeicher, welche einen Integrations- und Testprozess bei EcoFlow Inc. durchlaufen haben an das System angebunden werden. Die miteinander kompatiblen Systemkomponenten werden in dieser Herstellererklärung aufgelistet und gelten somit als Gesamtsystem. Anderweitige, nicht in dieser Herstellererklärung erfassten Systemkomponenten und Konfigurationen sind keine von EcoFlow Inc. im Sinne eines Herstellers, geprüften Batteriespeichersysteme.

Übersicht der in dieser Herstellererklärung zu berücksichtigten Produktgruppen

Produktgruppe	EcoFlow PowerOcean Plus Hybrid Inverter/EcoFlow PowerOcean Plus Hybrid-Wechselrichter Photovoltaic Inverter / Photovoltaik Wechselrichter
Produkttyp,- bezeichnung	EF HD-P3-29K9-S1, EF HD-P3-25K0-S1, EF HD-P3-20K0-S1, EF HD-P3-15K0-S1

Hersteller und Typenbezeichnungen der aktuell kompatiblen Batteriespeichersysteme im Sinne dieser Herstellererklärung

Kompatible Batteriesysteme	EcoFlow PowerOcean LFP Battery Rechargeable Li-ion Battery Pack/Wiederaufladbarer Li-Ion-Akku
Produkttyp,- bezeichnung	EF BD-5.1-S1

Weitere Informationen zum Backup-Interface (BI-EU3P nach VDE-AR-E 2510-2:2021:02)

Das System emuliert ein TN-S-System im Insel-/Backup-Betrieb (6.410.2)

A.1 Kurzschlussstromversorgung (nach 6.410.2 und 6.430.101)

Maximal möglicher einpoliger AC-Kurzschlussstrom $I_{sc\ max}$:

Modell	EF HD-P3-29K9-S1	EF HD-P3-25K0-S1	EF HD-P3-20K0-S1	EF HD-P3-15K0-S1
$I_{sc\ max}$	110A	110A	110A	110A

Nach maximal 120 ms löst der Wechselrichter aus und stoppt die Produktion (Strom = 0 A).

Die automatische Wiederverbindung ist standardmäßig deaktiviert und kann durch den Installateur aktiviert werden.

Bei aktivierter automatischer Wiederherstellung der Verbindung:

- maximale Anzahl der Wiederverbindungsversuche: 3
- Wartezeit zwischen den Verbindungsversuchen mindestens 60 Sek.

A.2 Spannungsbegrenzung (nach 6.410.2)

Bei einem Kurzschluss überschreitet die Spannung an der verkürzten Phase die folgenden Werte nicht (bei einem Widerstand von 0,3 Ω):

Modell	EF HD-P3-29K9-S1	EF HD-P3-25K0-S1	EF HD-P3-20K0-S1	EF HD-P3-15K0-S1
$U_{\max}$	33V	33V	33V	33V

Die automatische Wiederverbindung ist standardmäßig deaktiviert und kann durch den Installateur aktiviert werden.


Wenn der Kurzschluss während des erneuten Wiederverbinden anhält, wird die Spannung in der kurzgeschlossenen Phase (bei einem Widerstand von 0,3 Ω) für maximal 120 ms nicht überschritten:

Modell	EF HD-P3-29K9-S1	EF HD-P3-25K0-S1	EF HD-P3-20K0-S1	EF HD-P3-15K0-S1
$U_{\max}$	33V	33V	33V	33V

A.3 Insel-/Backup-Netzerdung (nach 6.410.2)

Schematische Darstellungen inkl. Darstellung der Insel-/Backup-Netzerdung:

I Backup-System für das ganze Haus

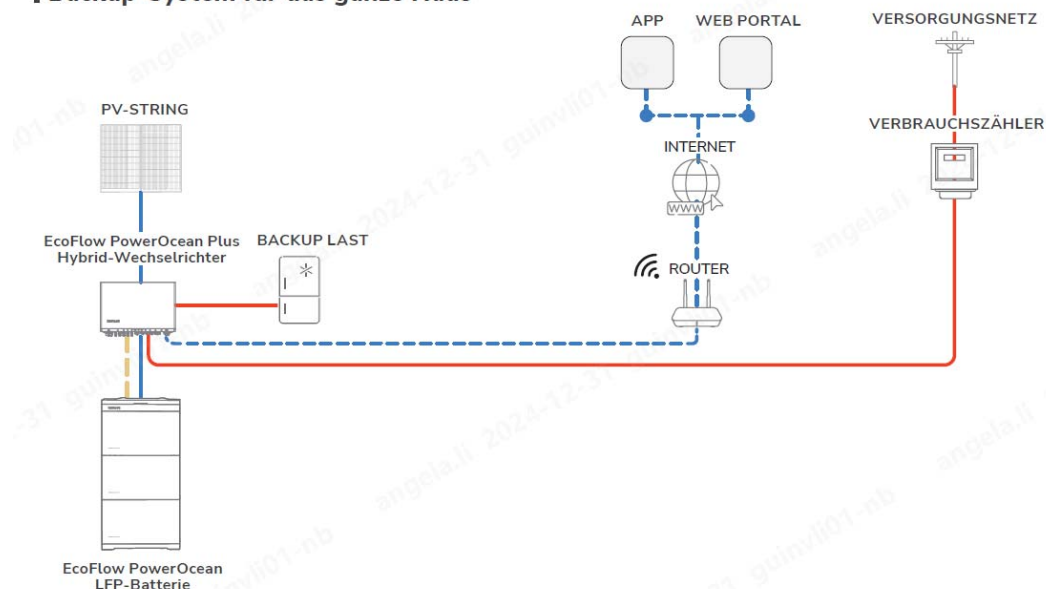

Für TT/TN-S: Im Falle eines Ausfalls des Relais, **das N und PE verbindet**, startet der Wechselrichter nicht den Insel-/Backup-Betrieb.

Specification of the measure to ensure compliance with one-fault security (monitoring, correction, etc.) surveillance

urzzeitige (5s) Strombelastbarkeit der Insel-/Backup-Netzerdung:

Modell	EF HD-P3-29K9-S1	EF HD-P3-25K0-S1	EF HD-P3-20K0-S1	EF HD-P3-15K0-S1
I(short term)	54.16A	45.29A	36.23A	27.17A

Dauerstrombelastbarkeit der Insel-/Backup-Netzerdung:

Modell	EF HD-P3- 29K9-S1	EF HD-P3- 25K0-S1	EF HD-P3- 20K0-S1	EF HD-P3- 15K0-S1
I(short term)	43.33	36.23A	28.99A	21.74A

A.4 Shutdown in the IT network after the first error

Not applicable

Angela.li

Angela.li

Place and date of issue

Name

signature of authorized person